
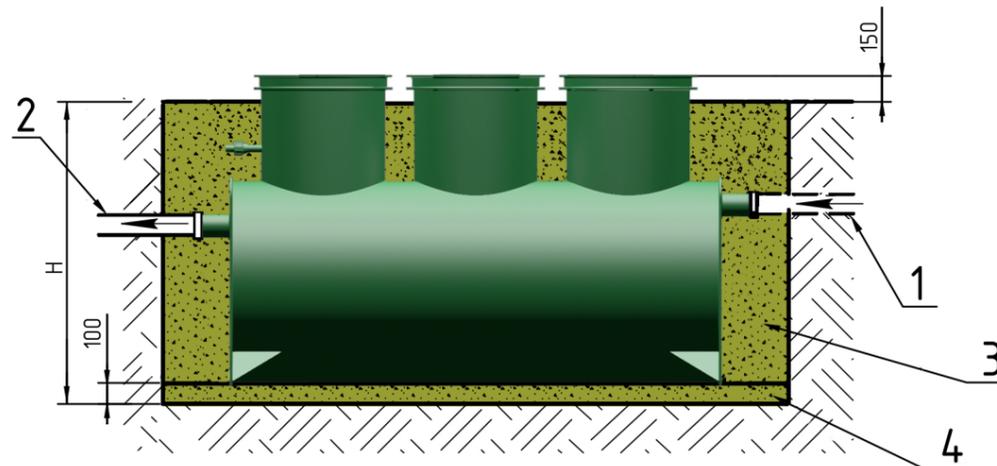


# Монтажная схема септика очистки сточных вод "ITAL"

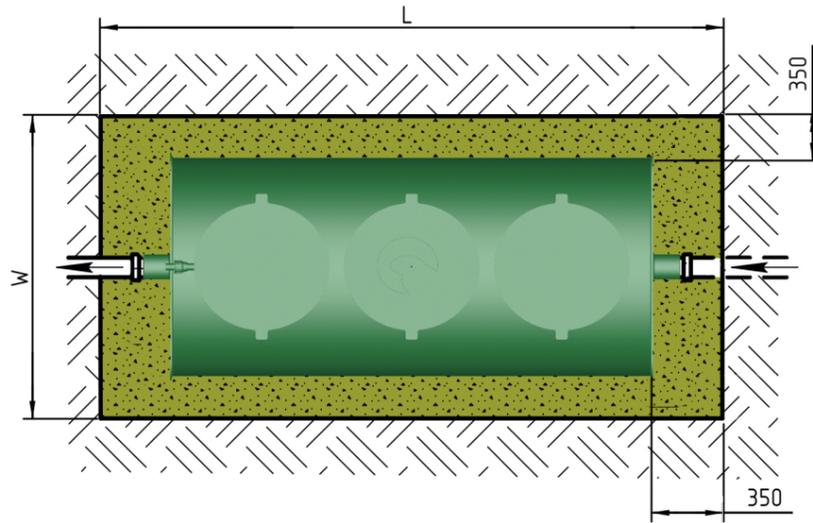

При монтаже оборудования в водонасыщенный грунт с риском обвала котлована следует применять деревянную опалубку. Для изготовления опалубки использовать обрезную доску 50мм.

Разработку котлована и иные земляные работы вести с учетом правил безопасности проведения земляных работ.

Заполнение объема септика водой производить поэтапно, с одновременной обратной отсыпкой котлована. Для обратной отсыпки применять песок с последующей проливкой водой для его уплотнения.

\*При определении уровня грунта в зоне монтажа оборудования учитывать возможные работы по благоустройству участка, что может повлечь за собой изменение текущего уровня грунта.

## РАЗМЕРЫ КОТЛОВАНА

№	МАРКА ИЗДЕЛИЯ	L	H	W
1	Ital 1	2700	1405	1655
2	Ital 2	3200	1405	1655
3	Ital 3	3700	1405	1655
4	Ital 4	3700	1735	1985
5	Ital 5	4200	1735	1985
6	Ital 6	4900	1880	2130
7	Ital 7	6700	2050	2300

Схема носит рекомендательный характер

## СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ

№	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМ.
1	Подводящая труба	Ø110 мм	
2	Отводящая труба	Ø110 мм	
3	Обратная засыпка	Песок	
4	Подушка утрамбованная	Песок	

Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата

ООО "ИТАЛ"