


Монтажная схема жироуловителя Б-15

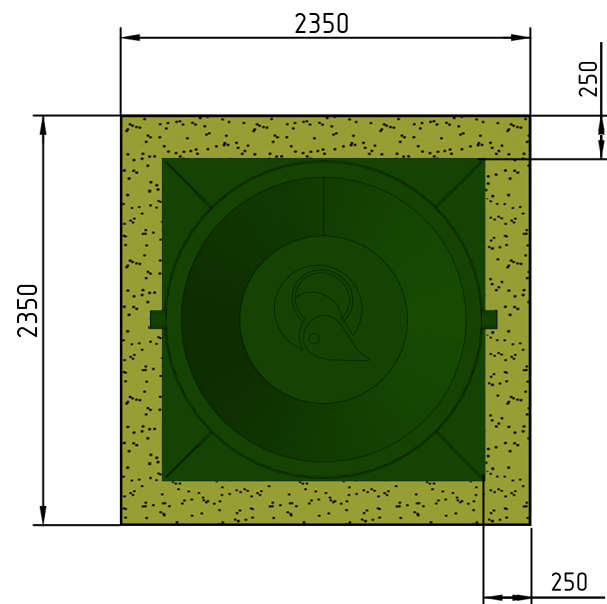

При монтаже оборудования в водонасыщенный грунт, с риском обвала котлована, следует применять деревянную опалубку из обрезной доски 50 мм.

Разработку котлована и иные земляные работы вести учетом правил безопасности проведения земляных работ.

Заполнение объема жироуловителя водой производить поэтапно, с одновременной обратной отсыпкой котлована. Для обратной отсыпки применять песок с последующей проливкой водой, для его уплотнения.

* При определении уровня заглубления необходимо учитывать возможные работы по благоустройству участка, что может повлечь за собой изменение текущего уровня грунта.

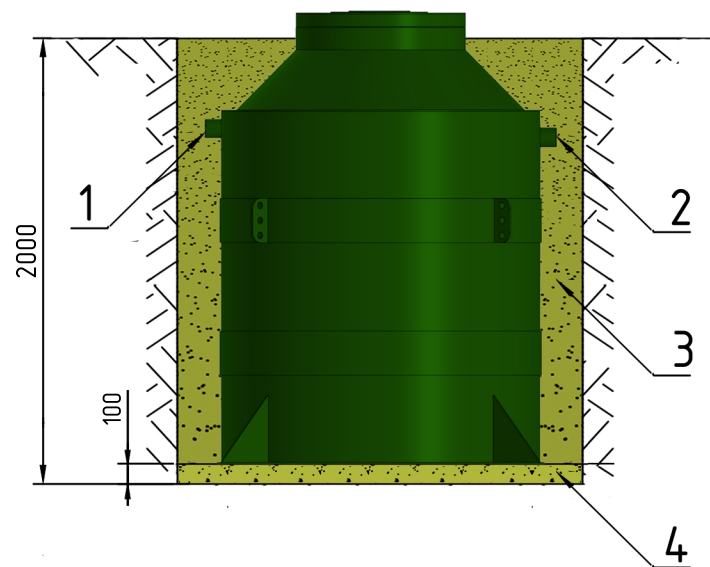


Схема носит рекомендательный характер

СПЕЦИФИКАЦИЯ МОНТАЖНОЙ СХЕМЫ			
№	НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	ПРИМ.
1	Подводящая труба	Ø110 мм	
2	Отводящая труба	Ø110 мм	
3	Обратная засыпка	Песок	
4	Подушка утрамбованная	Песок	

					ООО "Итал"	
Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата		